


Jätevesien käsittelyjärjestelmän asemapiirrosmalli

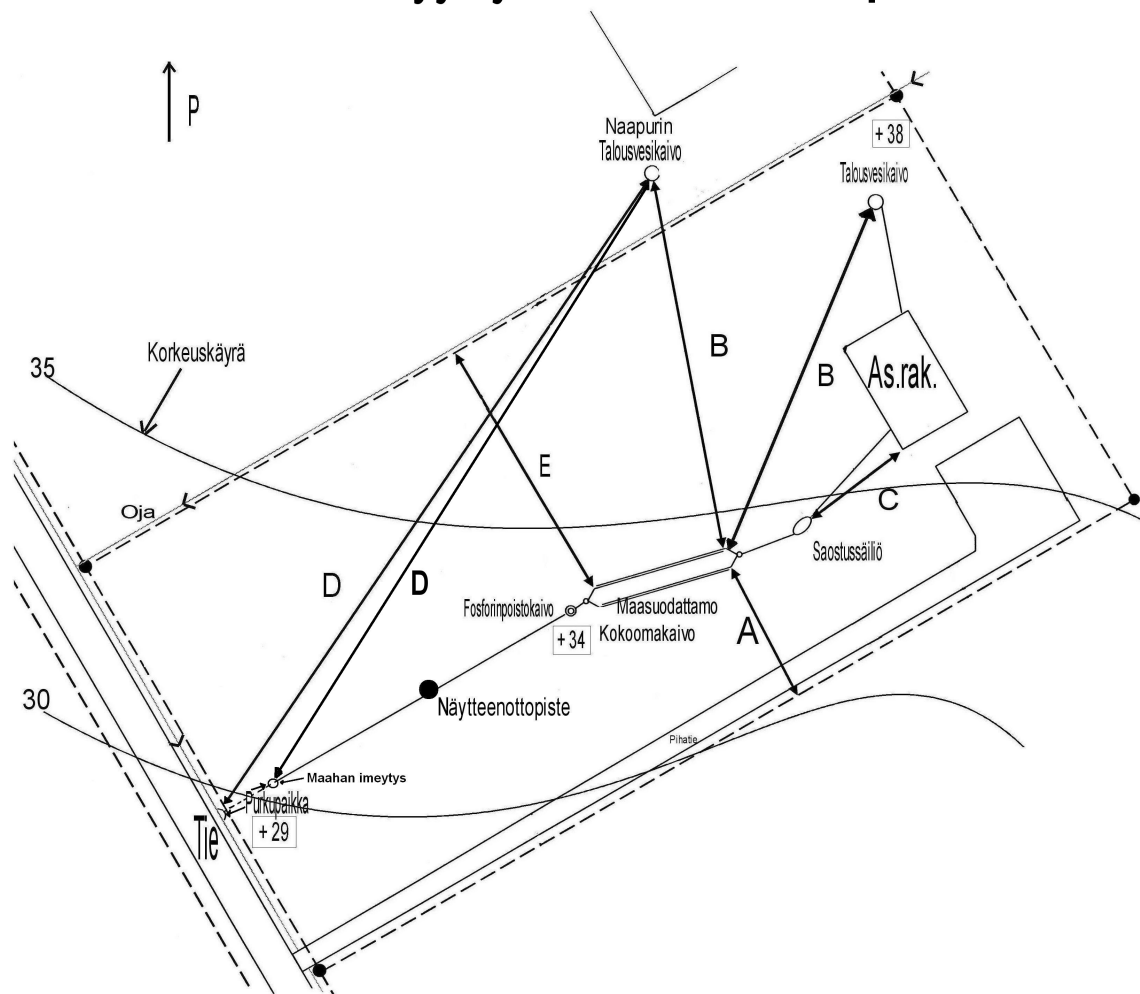

ASEMAPIIRROKSESSA ESITETTÄVÄT ETÄISYYDET:

- A** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys kiinteistön rajasta 5 m.
- B** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys talousvesikaivoista on maastosta ja maaperästä riippuen 30-50 m.
(HUOM! Myös naapureiden kaivoista.)
- C** Saostussäiliöiden vähimmäisetäisyys rakennuksesta 5 m.
- D** Jätevesijärjestelmän purkupaikan vähimmäisetäisyys talousvesikaivosta on maastosta ja maaperän laadusta riippuen 30-50 m.
(HUOM! Puhdistettu jätevesi voidaan käsitellä imeyttämällä maaperään tai johtamalla ojaan.)
(HUOM! Mikäli kyseessä on rajaoja naapuriin kirjallinen suostumus ojaan johtamiseen.)
- E** Maaperäkäsittelyjärjestelmän vähimmäisetäisyys ojasta 5 m.
- F** Maaperäkäsittelyn vähimmäisetäisyys vesistöistä on maastosta, maaperästä ja jätevesien laadusta riippuen 20-60 m.
- Huom! Suojaetäisyydet ylimpään pohjaveden pintaan

+ 29 Korkeusasema

HUOM!

1. Tarkista ympäristönsuojelumääräykset
2. Jätevesijärjestelmä tulee sijoittaa niin, että se on kiinteistön korkeusasemien mukaisesti talousvesikaivoa alempana.
3. Asemapiirroksessa tulee esittää myös näytteenottopisteet.

Sijainti	Viranomaisten merkintöjä	
Kylä, Tilan nimi ja R:No		
Toimenpide	Piirustuslaji	
Jätevesijärjestelmän suunnitelma		
Kohde	Sisältö	Mittakaava
Nimi ja Osoite	Asemapiirros	1:500 (tai 1:200)
Suunnittelija		
Päiväys	Allekirjoitus	